


中央棟 B2階 水熱源パッケージ配置図

No.	機器型式	タイプ	熱源
1	WT1101	カセット	冷却水
2	WT753	カセット	冷却水
3	FEP27BA	カセット	冷温水
4	WT1101	カセット	冷却水
5	WT1101	カセット	冷却水
6	WT1554	カセット	冷却水
7	WT753	カセット	冷却水
8	WT753	カセット	冷却水
9	WT753	カセット	冷却水
10	WT753	カセット	冷却水
11	WT753	カセット	冷却水
12	WTP38BA	カセット	冷却水
13	WT1101	カセット	冷却水
14	WT1101	カセット	冷却水
15	WD1101	ダクト	冷却水
16	WD2753	カセット	冷却水
17	撤去		冷却水
18	TEP37BA	カセット	冷温水

: 今回更新

中央棟

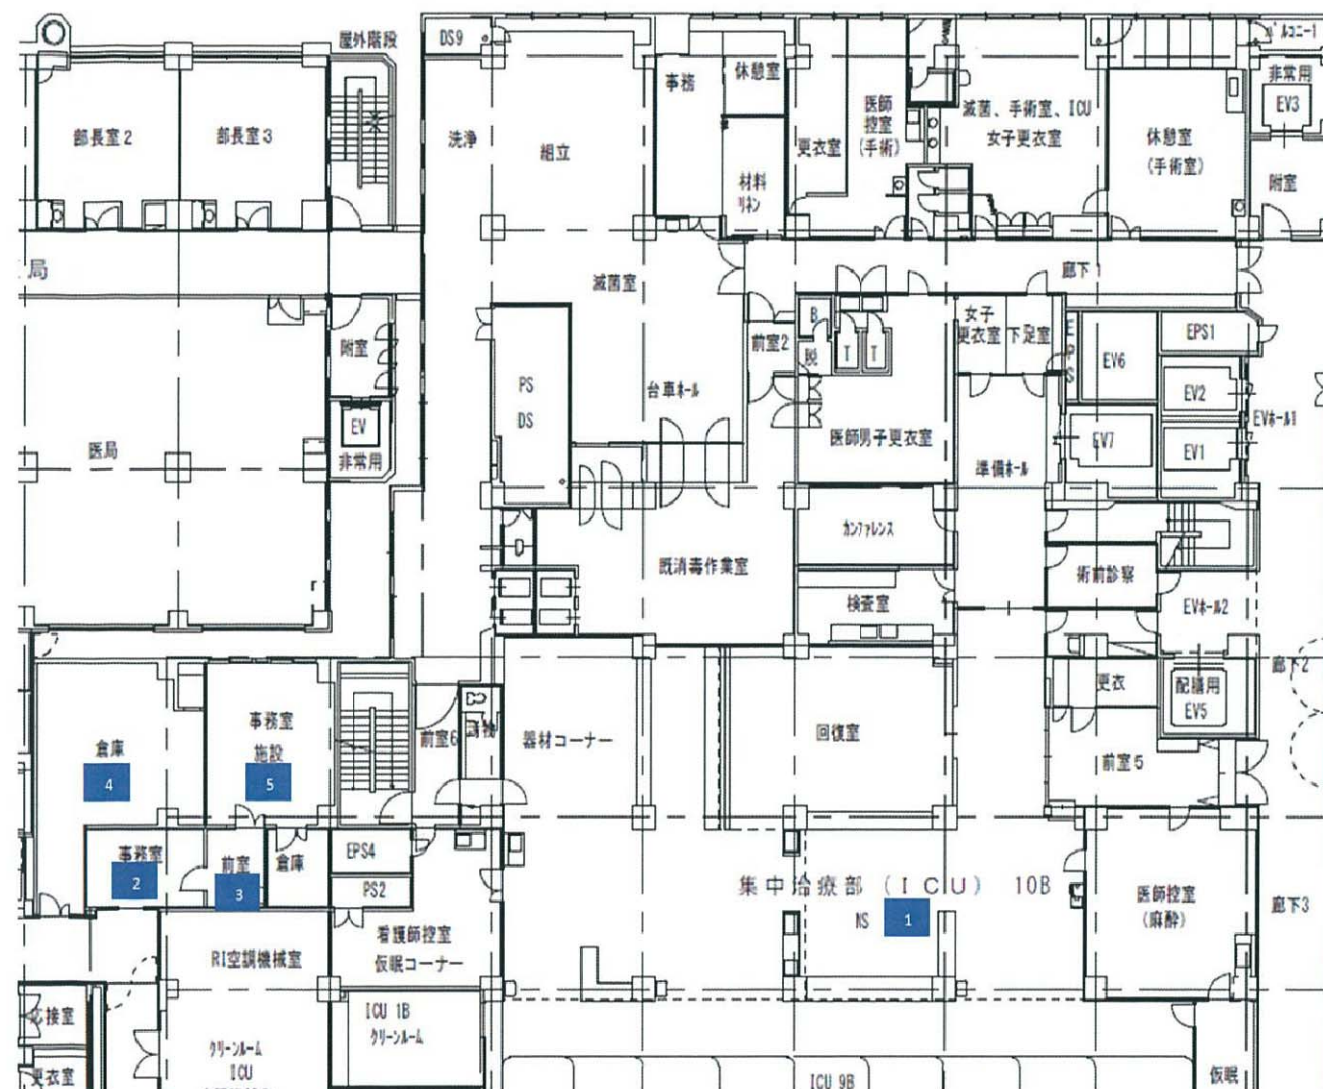

中央棟 2階 水熱源パッケージ配置図

No.	機器型式	タイプ	熱源
1	WT753	カセット	冷却水
2	WT753	カセット	冷却水
3	WT753	カセット	冷却水
4	WT1101	カセット	冷却水
5	WD1101	ダクト	冷却水

 : 今回更新

中央棟 4階 水熱源パッケージ配置図



No.	機器型式	タイプ	熱源
1	WTP28DA	カセット	冷却水
2	WT753	カセット	冷却水
3	WT753	カセット	冷却水
4	WD1501	ダクト	冷却水
5	WT753	カセット	冷却水
6	撤去		冷却水
7	撤去		冷却水
8	WD1501	ダクト	冷却水
9	WT753	カセット	冷却水
10	WT753	カセット	冷却水
11	WT753	カセット	冷却水
12	WTP22AA	カセット	冷却水
101	撤去		冷却水
102	撤去		冷却水
103	WD1501	ダクト	冷却水
104	WD1101	カセット	冷却水
105	WTP60D	カセット	冷却水
106	WT753	カセット	冷却水
107	WT753	カセット	冷却水
108	撤去		冷却水
109	撤去		冷却水
110	WT753	カセット	冷却水
111	WT753	カセット	冷却水
112	WT753	カセット	冷却水
113	WT753	カセット	冷却水

 : 今回更新