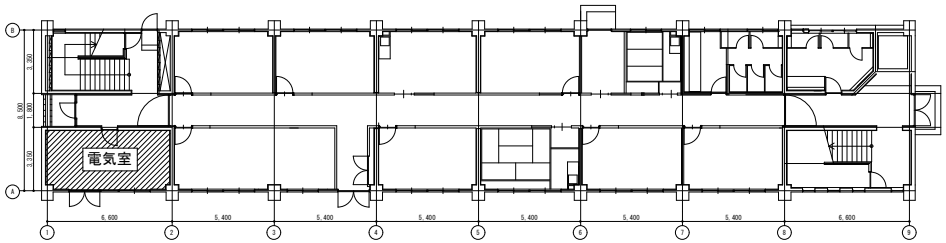

職員棟１階平面図

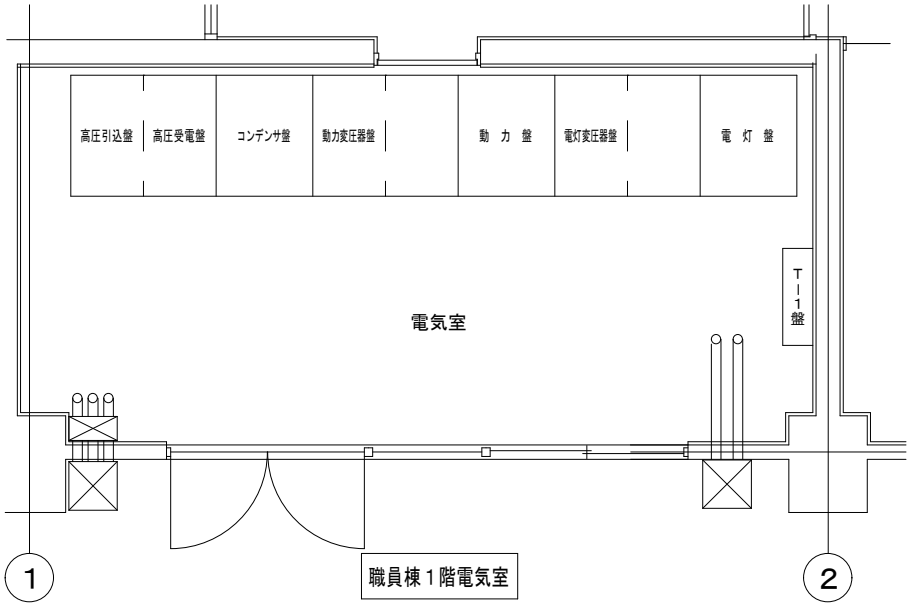

職員棟１階電気室

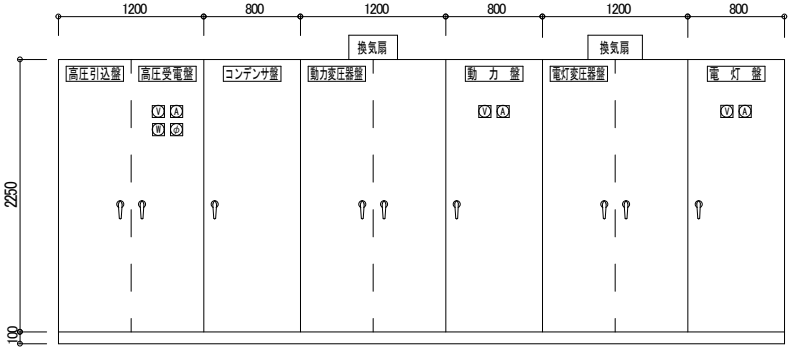

キュービクル姿図

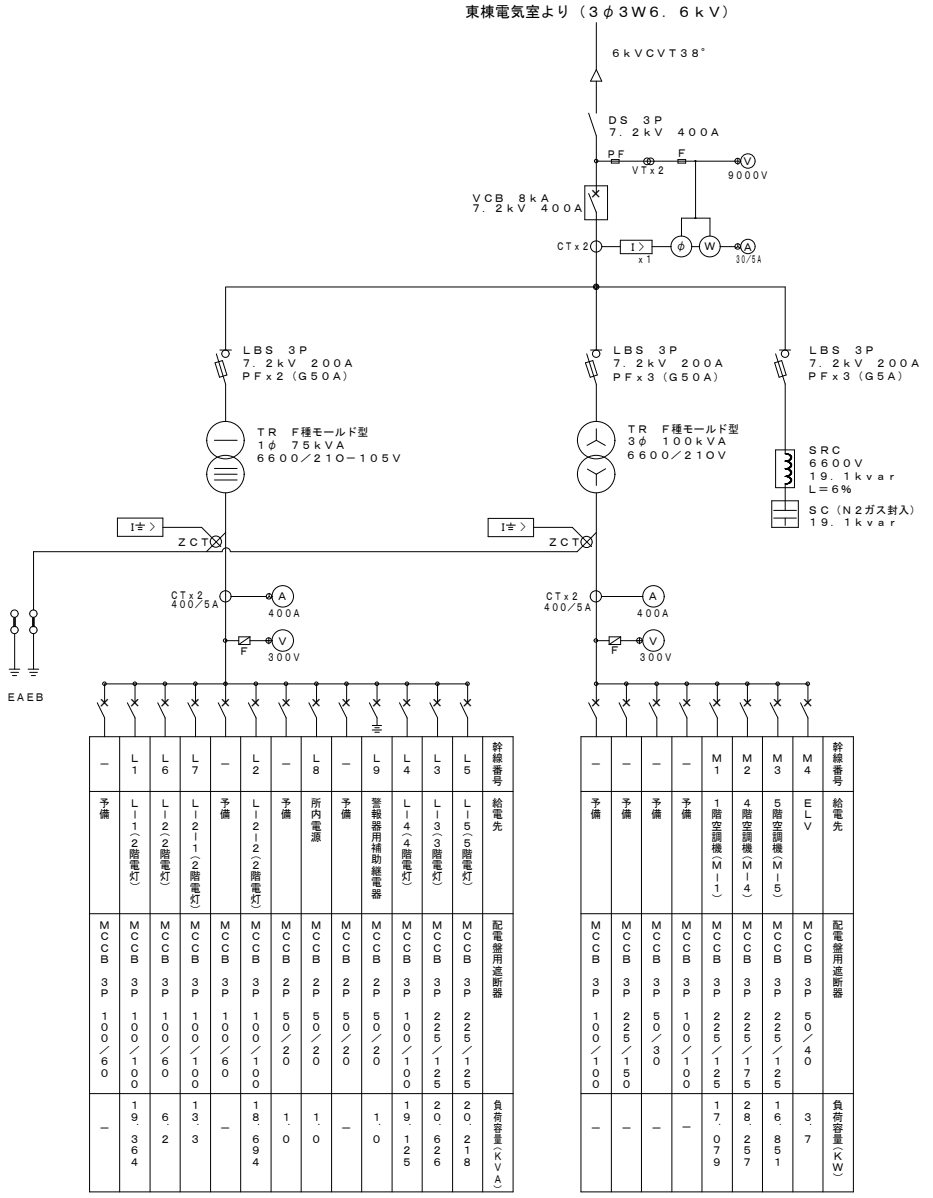

幹線番号	給電先	配電盤用遮断器	負荷容量（KVA）
－	予備	MCCB 3P 100／60	－
L1	L1（2階電灯）	MCCB 3P 100／100	19．364
L6	L2－2（2階電灯）	MCCB 3P 100／60	6．2
L7	L2－1（2階電灯）	MCCB 3P 100／100	13．3
－	予備	MCCB 3P 100／60	－
L2	L2－2（2階電灯）	MCCB 3P 100／100	18．694
－	予備	MCCB 2P 50／20	1．0
L8	所内電源	MCCB 2P 50／20	1．0
－	予備	MCCB 2P 50／20	－
L9	警報器用補助継電器	MCCB 2P 50／20	1．0
L4	L4（4階電灯）	MCCB 3P 100／100	19．125
L3	L3（3階電灯）	MCCB 3P 225／125	20．626
L5	L5（5階電灯）	MCCB 3P 225／125	20．218

幹線番号	給電先	配電盤用遮断器	負荷容量（KW）
－	予備	MCCB 3P 100／100	－
－	予備	MCCB 3P 225／150	－
－	予備	MCCB 3P 50／30	－
－	予備	MCCB 3P 100／100	－
M1	1階空調機（M－1）	MCCB 3P 225／125	17．079
M2	4階空調機（M－4）	MCCB 3P 225／175	28．257
M3	5階空調機（M－5）	MCCB 3P 225／125	16．851
M4	ELV	MCCB 3P 50／40	3．7

受変電設備　単線結線図

広島市民病院職員棟	
受変電設備関係図面	